


CREA Sistem Kurulum Şeması

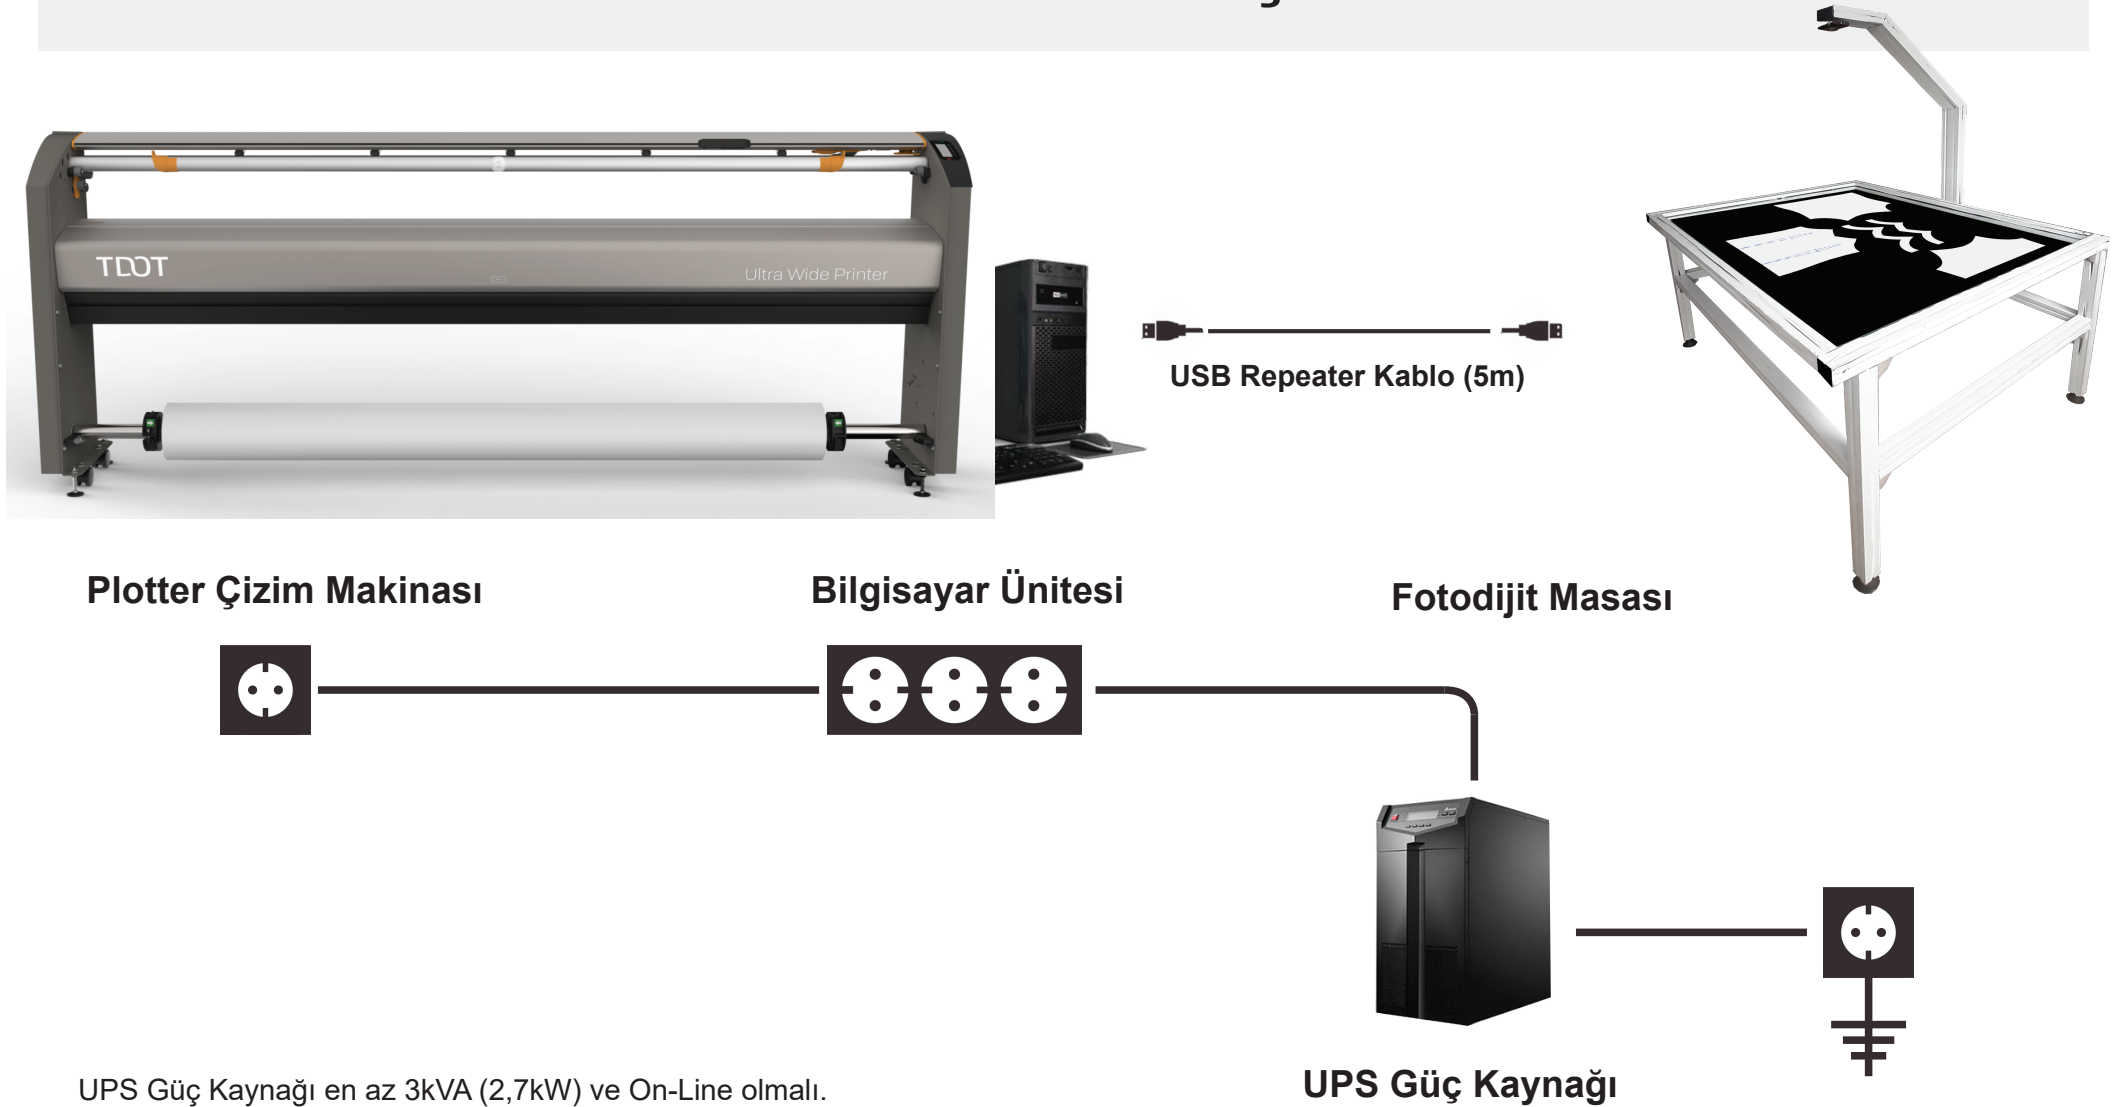

- UPS Güç Kaynağı en az 3kVA (2,7kW) ve On-Line olmalı.
- Tüm prizler güç kaynağı girişi olmalı.
- Güç kaynağına gelen dış hattın topraklama değeri sıfır olmalı.
- Bilgisayar fotodijit kamerası arasında Repeater USB kablo kullanılmalı.
- Yazılım güncellemeleri ve uzak yardım desteği için İnternet hattı olmalı.
- Sistemin **GARANTİ** dışı kalmaması için daima orijinal sarf malzemesi kullanılmalı.